
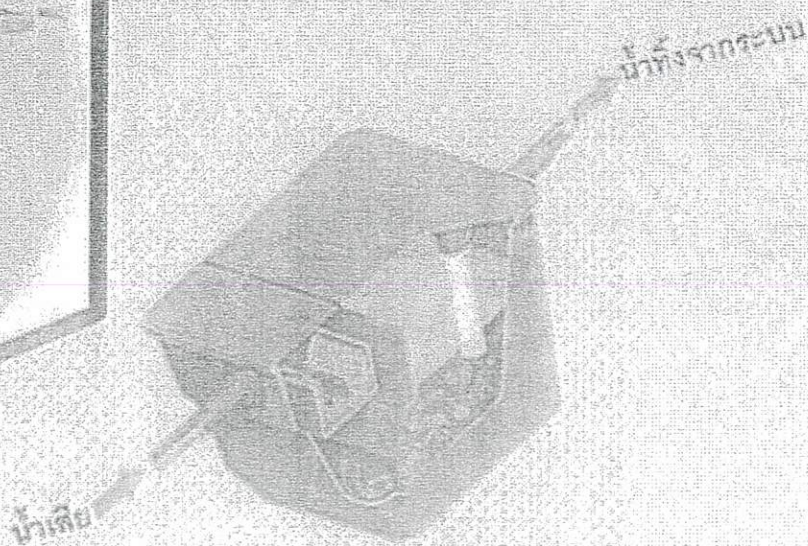


บัญญัติอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

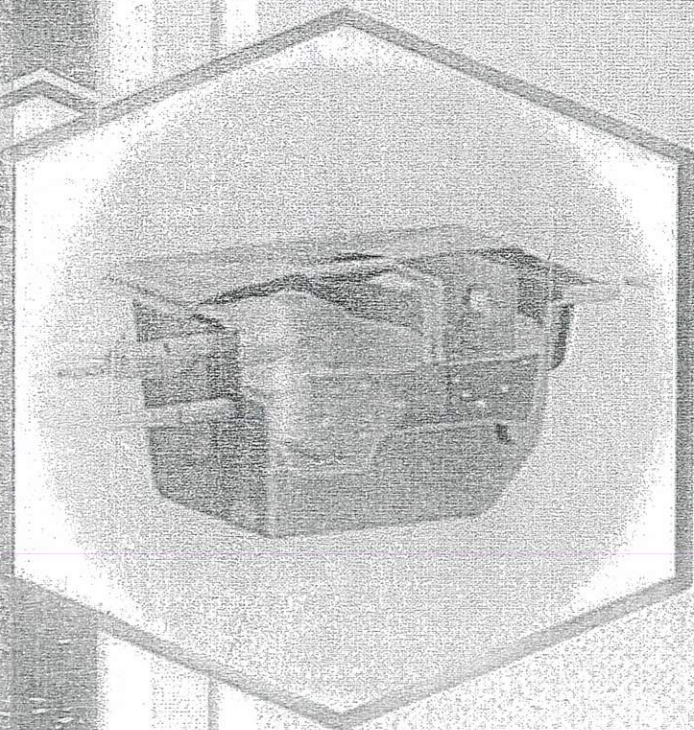

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคาร
ปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทำได้ โดยการออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานและนายอำเภอตระการพืชผล จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลโคกจานรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปัญญากร สามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

เห็นชอบ



(นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ)

นายอำเภอตระการพืชผล

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาณบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาณบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาณบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย


แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถังตกไขมัน ขนาด ๑ คร้วเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักจลินเขมตส์เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)

ท่อมาออกเปไปเข้างดักไขมัน PVC Ø 2" 3"

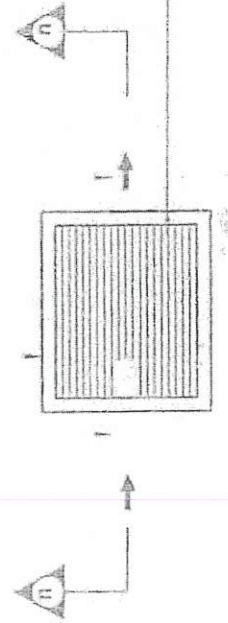


แปลตามฉันทาธิษฐาน

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 0.40x0.50m
พร้อมฝา(ทองแดง)

ตะแกรงเหล็กตีเกลียว ๕ มม ระยะระหว่าง ๐.๐๒ม

ท่อ 나오กไปเข้าถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

พ.ร.บ. ๒๕๕๗

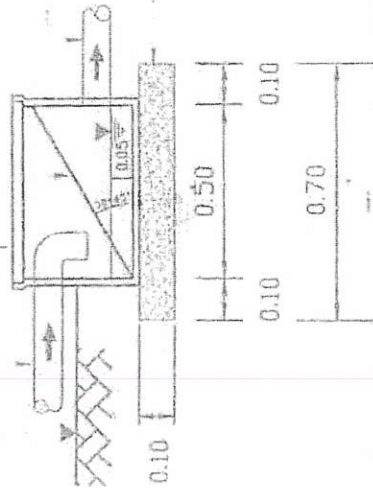

୨୦୧୭
୧୫/୦୫/୧୬


[illegible]

แบบที่ ๒
สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงตกไขมัน

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร

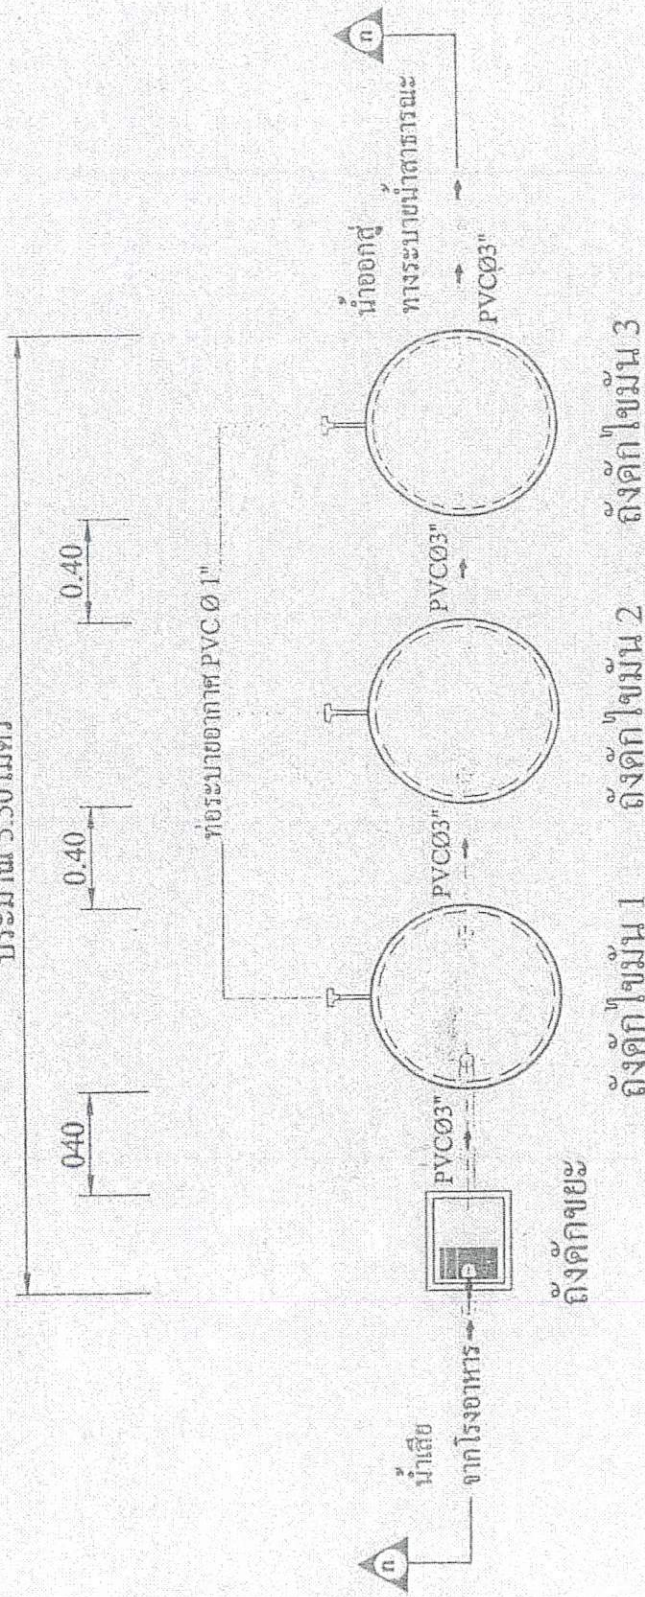

ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักขยะ ถังดักไขมันตั้งรับรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ่าชั้นบนตั้ง ท้องตลาด)


ถังดักไขมันทรงขอบสี่เหลี่ยมตั้งรับรูป ขนาด ๑.00 ม. (ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลาด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แผนงาน	แผนบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ชื่อแผน	นาย เติม คณาคุณ	นาย ทวีป น. วัฒน	
ผู้รับผิดชอบ	นาย สมภพ มณีรัตน์	นาย บรรพต เข้มถิ่นทุ	
ค.ส.ช.	นาย ชนธนา พรประภอบ	ค.ส.ช.	
ค.ส.ช.	นาย อุเทน อรุณ	ค.ส.ช.	

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

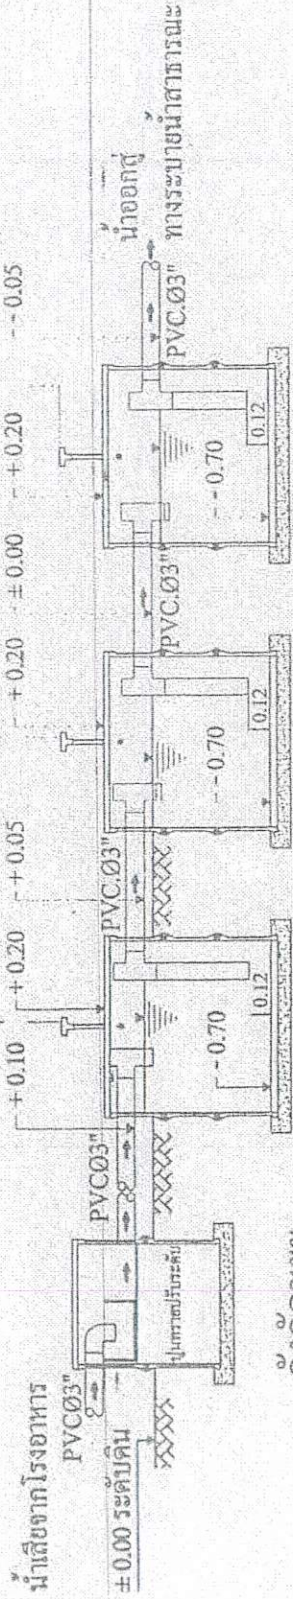

ถึงดักขยะ

ถึงดักไขมัน 1

ถึงดักไขมัน 2

ถึงดักไขมัน 3

รูปตัด ก - ก ถึงดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงดักขยะ ถึงบ่อซึมขนาดสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (พลาสติก ท้องตลาด)

ถึงดักไขมัน วงขอบรีมนัดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00 ม. (พลาสติกสี่เบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมทวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

การควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)

โครงการ

กองกลาง

แบบมาตรฐานถึงดักไขมันแบบวงขอบรีมนัด

ออกแบบ นาย เจริญ ตระกูลนาม


ตรวจสอบ นาย สมภพ บัณฑิต

ค.ย.ร. นาย สมชาย ทรงประกอบ

ค.ย.ร. นาย อุเทน อธิรัตน์

วันที่

ผ้าฟางทอ PVC.02"-3"

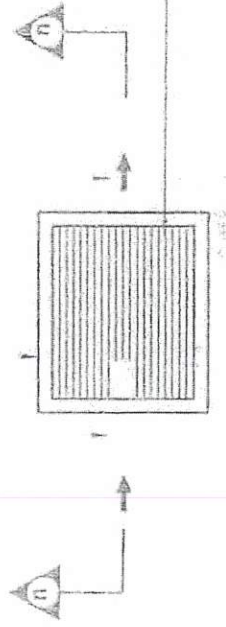

บ่อพักซึมแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปวงรีขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา(ทองตลาด)

พื่อนำออกไปแช่ได้ถึง ๒ ปี - 3 ปี PVC Ø 2" - 3"

ตะเภาภิวงเพ็ญภักดีภย ๑ 6 มล ระยะสูงที่แมกรังทาง 0.02 m


แปลจนถึงดึกขย

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งขนาด 0.40x0.50m
พร้อมฝา(ทองดาด)

ตะแกรงเหล็กตีเกลียว ๑ 5 มม ระยะระหว่างแ่งห่าง 0.02 ม

ท่อนำออก^๒ไปเข้างัด^๒กับ PVC & 2^๓-3^๓

พ.ร.บ. ๑๘๕/๒๕๖๓

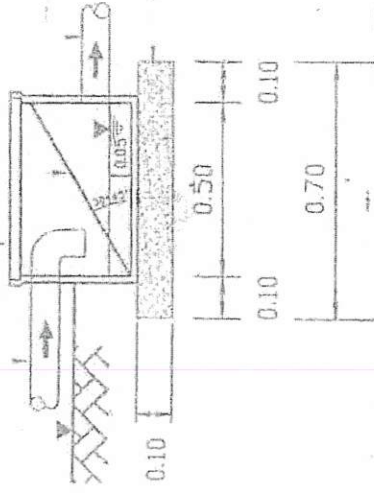

୧୭୦୨
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍


ନ-ନ

[illegible]

แบบที่ ๓
สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบอังกฤษ
ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"

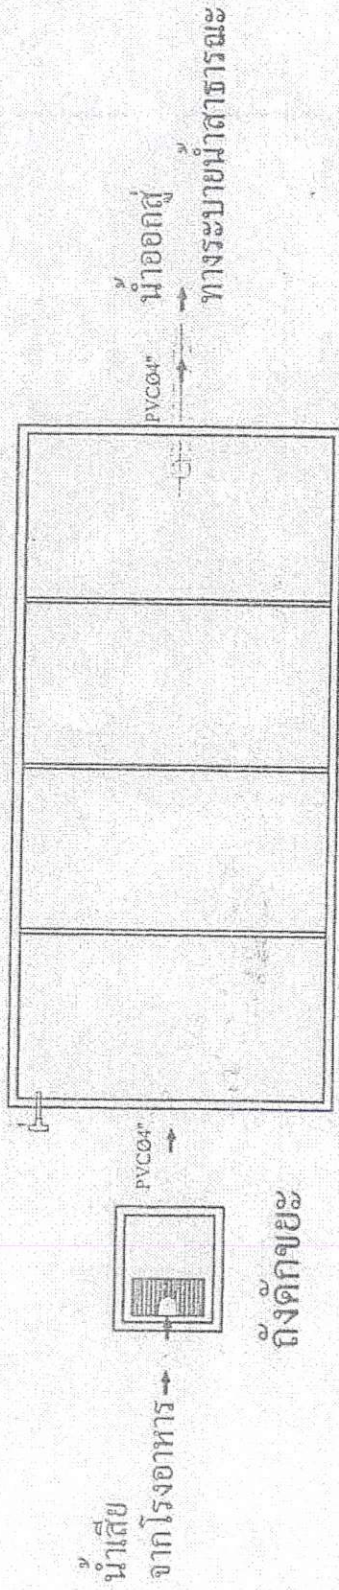


ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำหรับใส่เศษขยะ 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)
- ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม.-7 วัน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
โครงการ	
แผนงาน	เป้าหมายหลัก/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
อุตสาหกรรม	นาย เจริญ สະกุลนาม นาย ทวีป น.ระนอง
สิ่งแวดล้อม	นาย สมพงษ์ มณีรัตน์ นาย บรรพต แต้กลิ่นเพชร
สุขภาพ	นาย สมชาย พ่วงประกอบ
การ. อื่นๆ	นาย อรุณทรัพย์ อธิวัฒน์
การ. อื่นๆ	วันที่

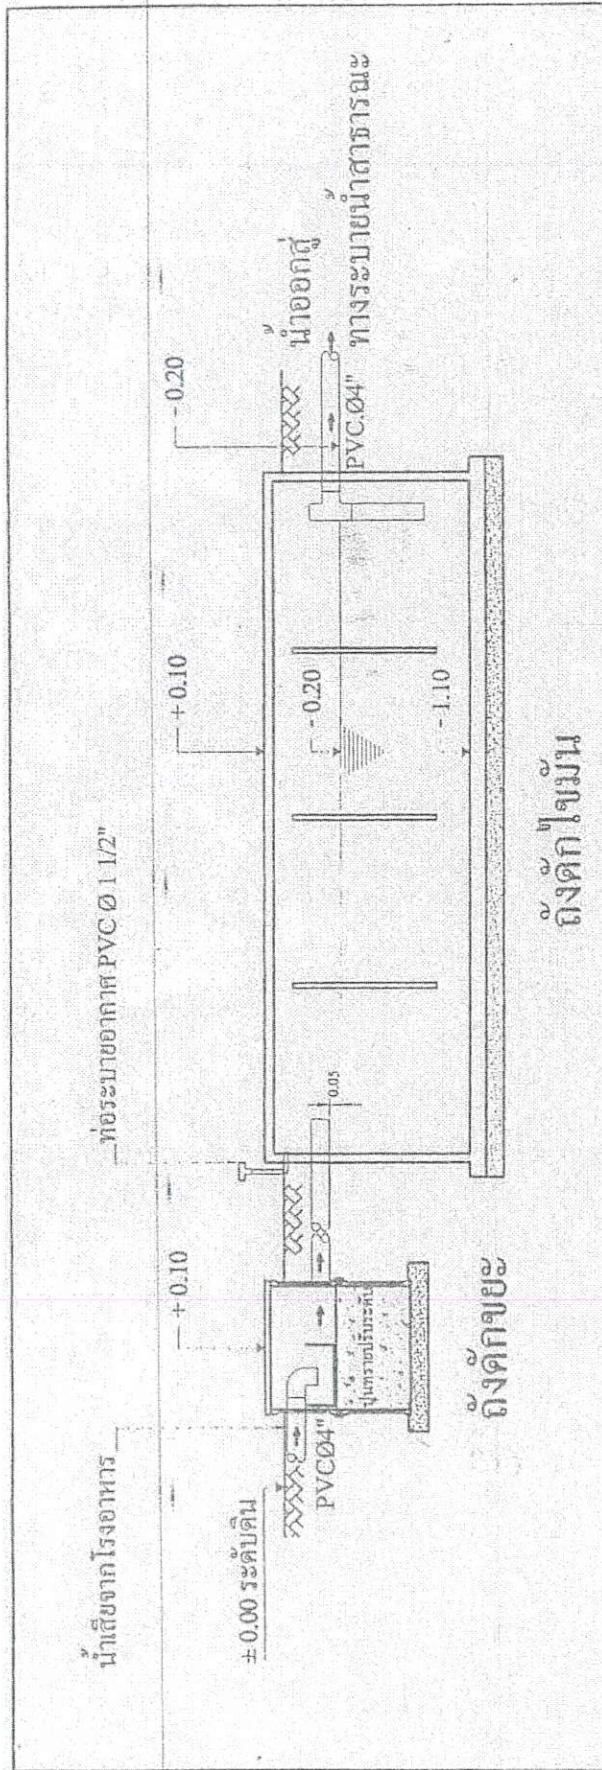


ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกไขมัน: ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด)
 ถังตกไขมัน: คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบร่าง			
แบบแปลน			
ออกแบบ	นาย เฉลิม กระจุกนาค	นาย วิป วรรณง	
ตรวจสอบ	นาย สมภพ เมธีรัตน์	นาย บรรพต แฉ่งกลิ่นพุด	
ผอ.กอง	นาย สมชาย ทรงประกอบ	นางค์	
ผอ.สท.	นาย อุเทน ธิวัตร์	วัน	

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

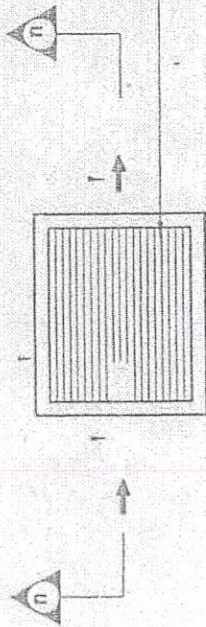


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปรีชนิดปิดกั้นขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)
ท่อน้ำออกไปข้างหลังบ้าน PVC ๑ 2"-3"

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม. ระยะระหว่างตะแกรงห่าง 0.02ม.

แปลนถึงดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน

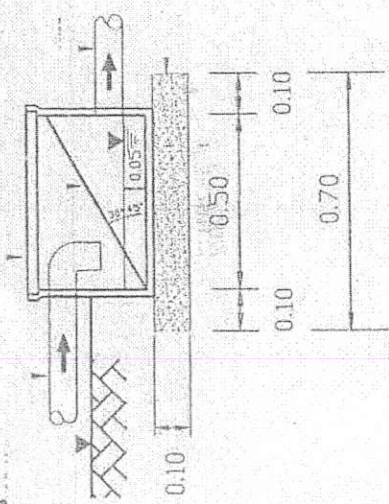

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปรีชนิดปิดกั้นขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา (ทองตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม. ระยะระหว่างตะแกรงห่าง 0.02ม.
ท่อน้ำออกไปข้างหลังบ้าน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ									
สำนักงานคุณภาพอากาศ (ส่วนวิเคราะห์)									
โครงการ									
แบบแปลน									
ผู้จัดทำ									
วันที่									
สถานที่									
วัตถุประสงค์									
รายละเอียด									
จำนวน									
รวม									

รูปตัด ก-ก